



REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

COMMUNE DE MARTINET

ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION DE VOIRIE

LE MAIRE,

VU la demande en date du mercredi 11 juin 2025, par laquelle **DEBELEC Vendee 2682 Bd Francois Xavier Fafeur 11000 CARCASSONNE** demande:une autorisation pour des **Travaux de terrassement avec tranchée pour raccordement ENEDIS entre le lundi 30 juin 2025 et le vendredi 18 juillet 2025 pour 1 jour sur 3 et 5 Rue St Joseph 85150 MARTINET**

VU le code de la voirie routière;

VU la loi modifiée n°82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

VU l'arrêté préfectoral du 28 juin 1965 portant règlement sur la conservation et à la surveillance des voies communales,

VU l'état des lieux;

ARRETE

ARTICLE 1 - Autorisation.

Le bénéficiaire est autorisé à occuper le domaine public énoncé dans sa demande : **Travaux de terrassement avec tranchée pour raccordement ENEDIS entre le lundi 30 juin 2025 et le vendredi 18 juillet 2025 pour 1 jour sur 3 et 5 Rue St Joseph**, à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants :

ARTICLE 2 - Prescriptions techniques particulières.

Le pétitionnaire est informé qu'il doit transmettre une demande d'arrêté de circulation pour la date effective des travaux et une déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T) auprès des exploitants d'ouvrages existants et en mairie pour permettre aux gestionnaires de fournir toutes les indications sur les précautions qui s'imposent durant le chantier au niveau des ouvrages situés à proximité de son projet.

Les opérations de piquetage des travaux avec l'entreprise devront recevoir obligatoirement l'agrément du représentant de la Mairie.

a) Profondeur des canalisations :

Les canalisations seront posées de telle manière que la distance entre la génératrice supérieure et la surface du sol ne soit pas inférieure à 1,00 m pour toutes les canalisations, qu'elles soient sous accotements ou trottoirs ou encore sous chaussées.

b) Implantations des canalisations :

D'une manière générale, les emprunts longitudinaux du domaine public le long des voies ne sont pas autorisés

Les canalisations seront posées sous accotements ou trottoirs et dans toute la mesure du possible, à plus d'un mètre du bord de chaussée, pour que l'ouverture de la fouille ne compromette pas la stabilité de la chaussée.

Les traversées des chaussées devront obligatoirement être réalisées par forage horizontal, les tranchées à ciel ouvert n'étant autorisées qu'en cas d'impossibilité technique dûment constatée.

c) Ouverture des tranchées sur chaussées :

Avant toute ouverture de tranchée, l'entrepreneur devra assurer le découpage soigné à la scie à sol de la couche de surface sur toute l'épaisseur des couches bitumineuses afin d'éviter les arrachements et les désordres dans les couches de chaussée.

d) Conduite des travaux :

1 - Les tranchées transversales seront ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation, les chaussées étroites devant d'ailleurs toujours rester accessibles sur la moitié au moins de leur largeur.

Ces tranchées devront, sauf circonstances exceptionnelles, être comblées avant la tombée de la nuit.

Elles ne seront livrées à la circulation qu'après avoir reçu un revêtement provisoire.

2 - Les tranchées longitudinales ne seront ouvertes qu'au fur et à mesure de la pose de la canalisation.

Les parties de tranchées qui ne pourraient pas être comblées avant la fin de la journée seront protégées, pendant la nuit, par des barrières solidement établies et suffisamment éclairées.

Le bénéficiaire se conformera à toutes les mesures de signalisation qui lui seront indiquées par l'autorité locale.

e) Accès des propriétés riveraines - Ecoulement des eaux :

L'accès des propriétés riveraines, l'écoulement des eaux de la route et de ses dépendances demeureront constamment assurés.

f) Prescriptions techniques relatives à l'exécution et au remblaiement des fouilles ainsi qu'au rétablissement des chaussées :

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation.

Les fouilles seront exécutées et remblayées suivant les modalités définies par la fiche technique jointe en annexe. En particulier les déblais extraits des fouilles seront évacués du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux sans dépôt sur chaussée ou sur trottoir. Ils seront transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Sur accotement, le remblaiement sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure à la profondeur de la tranchée.

Le matériel de terrassement ou de pose se déplaçant sur chenilles et empruntant la chaussée est strictement interdit. Par ailleurs, toutes précautions devront être prises pour que les patins d'appui des pelles et tractopelles ne détériorent pas les chaussées.

Le rétablissement des chaussées sera effectué conformément à la fiche technique jointe en annexe.

Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier.

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément aux dispositions prévues par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8^{ème} partie « signalisation temporaire »). Il est responsable des accidents pouvant intervenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et recollement.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de **1jour**

La conformité et la réception des travaux seront effectués avec le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

L'ouverture de chantier sera fixée par l'arrêté de circulation.

Les arrêtés réglementaires de police pour toute éventuelle restriction de circulation devront être sollicités un mois avant la date de début des travaux auprès des gestionnaires des voies routières empruntées par le projet.

ARTICLE 5 - Responsabilité.

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.

Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien auprès du signataire du présent arrêté.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 6 - Validité et renouvellement de l'arrêté remise en état des lieux

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

En cas de révocation de l'autorisation, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.

Fait à MARTINET, le 12 juin 2025

Le Maire
Michel PAILLUSSON



DIFFUSIONS

Le bénéficiaire pour attribution

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de NANTES 6, allée de l'Ile-Gloriette - BP 24111 44041 Nantes Cedex, dans les deux mois à compter de sa notification .

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification qu'il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie de MARTINET.

Demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement, ou d'autorisation d'entreprendre des travaux

Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11
Code général des collectivités territoriales L2213-6 ; L2215-4 et L2215-5

Gestionnaires des réseaux routiers

803102416



N° 14023*01

Le demandeur

Particulier service public maître d'oeuvre ou conducteur d'opération entreprise

Nom : VERIE Prénom : Julie
 Dénomination : DEBELEC Vendée Représenté par :
 Adresse Numéro : 2682 Extension : Nom de la voie : Bd François-Xavier Fafeur
 Code postal 11000 Localité : CARCASSONNE Pays : France
 Téléphone 0686623836 Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :
 Courriel : debelec.vendee@groupe-comelec.com ..

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : 85 - ENEDIS Prénom : Vendée
 Adresse Numéro : 2 Extension : Nom de la voie : rue Vasco De Gama
Bat C
 Code postal 44800 Localité : ST HERBLAIN Pays : FRANCE
 Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :
 Courriel : luka.fraslin@enedis.fr

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n°
 Hors agglomération En agglomération
 Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +
 Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : Rue de Saint-Joseph
 Code postal 85150 Localité : MARTINET
 Document d'urbanisme antérieur (déclaration de travaux ou permis de construire) :
 Référence cadastrale : Section(s) : Parcelle(s) : Lieu-dit :

Nature et date des travaux

Pose de compteur / branchement aux réseaux ⁽¹⁾ N° de chantier délivré par la Collectivité :

	Pose de clôtures	Pose de portail (portillon)	Plantations
À l'alignement	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>	oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>
En retrait de l'alignement mètres mètres mètres

Dépôt ou Stationnement ⁽²⁾ Saillie ou Surplomb ⁽²⁾ Aménagement d'accès ⁽²⁾ Ouvrages divers ⁽¹⁾

Station service Renouvellement Création
 Autres

Date prévue de début d'application 30062025 Durée d'application (en jours calendaires) : 1

Nota : Pour connaître la délimitation du domaine public routier au droit d'une propriété riveraine, il faut déposer, auprès du gestionnaire de la route concernée et selon les modalités qu'il aura fixées, en complément, une demande d'alignement individuel.

⁽¹⁾ Compléter le cadre ouvrages divers ⁽²⁾ compléter le cadre correspondant

⁽⁰⁾ N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole



Système géodésique : WGS 84
 EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:
outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-1.68071845,46.67572698 -1.68049851,46.67572376 -1.68049851,46.67568558
-1.68072315,46.67568926 -1.68071845,46.67572698</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:
polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

Polygone 1

(46.675727 -1.680718) ; (46.675724 -1.680499) ; (46.675686 -1.680499) ; (46.675689 -1.680723) ; (46.675727 -1.680718) ;

SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT

Nom du client :	RABOTIN	N° d'affaire :	72582208
Adresse chantier :	8 RUE DE SAINT JOSEPH 85150	Commune :	Martinet

Nom et fonction de la personne au rdv :

Client

Date d'emménagement :


TRAVAUX : Sélectionner dans la liste

Type de voie (liaison réseau) :

Communale

A charge du client :	1	• Pose d'un fourreau aiguillé de 90 ou 75 mm, dans une tranchée de 80 cm de profondeur depuis l'emplacement prévu du coffret jusqu'à l'aplomb au mur intérieur dans une goulotte dédiée
	2	• Matérialisation de l'emplacement précis du coffret (selon photo ci-dessous)
	3	• Pose d'une Gaine Technique du Logement
		• Choix du fournisseur d'énergie pour la mise en service
		• Prévoir l'attestation de conformité de l'installation intérieure (Consuel)

A charge d'Enedis :	A	• Terrassement liaison publique + Câble Alu 4x35
	B	• Pose d'un coffret au sol en limite de propriété CIBE 805
	C	• Pose tableau de comptage sur Goulotte Technique Logement
	D	• A poser : Liaison réseau 1 câble T4x25Alu
	E	• Raccordement de la liaison au réseau jusqu'au coffret extérieur
	F	• Dérivation individuelle (liaison coffret comptage) jusqu'au local à alimenter

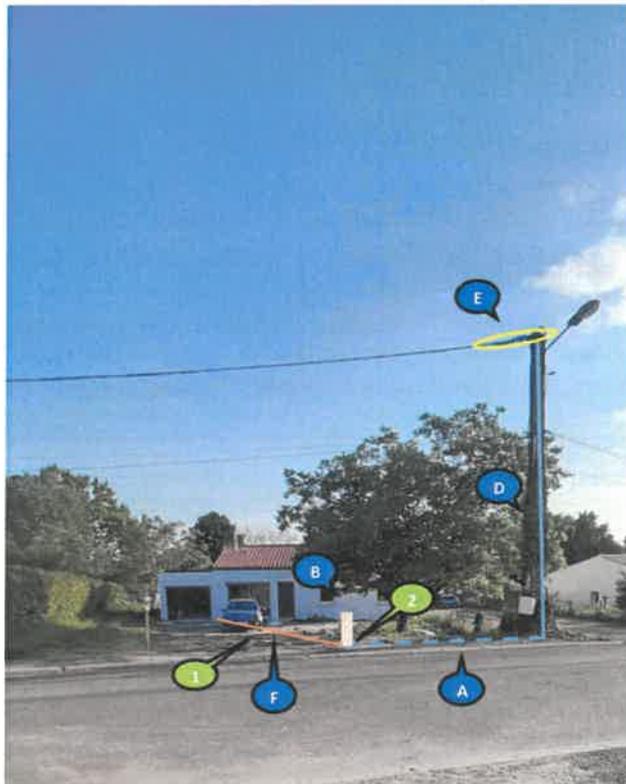

La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur. Photo compteur non contractuelle

Prévention :	
Commentaires : (Possibilité nacelle, accessibilité, autres...)	

Puissance de raccordement	Version bordereau 2000-2016	Liaison réseau			Dérivation individuelle		Longueur Total	ΔU en %	Solution technique retenue :
		Liaison A1	Aérien	Liaison A	Alu 35 mm ²	25			
12 kVA	AS1 - Branchement aéro-souterrain Type 1		8	6	Alu 35 mm ²	25	38	1,90	X
12 kVA	Choix dans la liste				Alu 35 mm ²			0,00	
					Terrassement		Mètres T1	Mètres T2	Longueur Total
							5	0	5

EMERGENCE DE VOTRE RACCORDEMENT

Nom du client :	RABOTIN	N° d'affaire :	72582208
Adresse chantier :	8 RUE DE SAINT JOSEPH 85150	Commune :	Martinet

Nom et fonction de la personne au rdv : Client Date d'emménagement :

TRAVAUX : Sélectionner dans la liste

Type de voie (liaison réseau) : Communale

A charge du client :	1	• Pose d'un fourreau aiguillé de 90 ou 75 mm, dans une tranchée de 80 cm de profondeur depuis l'emplacement prévu du coffret jusqu'à l'aplomb au mur intérieur dans une goulotte dédiée
	2	• Matérialisation de l'emplacement précis du coffret (selon photo ci-dessous)
	3	• Pose d'une Gaine Technique du Logement
		• Choix du fournisseur d'énergie pour la mise en service
		• Prévoir l'attestation de conformité de l'installation intérieure (Consuel)

A charge d'Enedis :	A	• Terrassement liaison publique + Câble Alu 4x35
	B	• Pose d'un coffret au sol en limite de propriété CIBE 805
	C	• Pose tableau de comptage sur Goulotte Technique Logement
	D	• A poser : Liaison réseau 1 câble T4x25Alu
	E	• Raccordement de la liaison au réseau jusqu'au coffret extérieur
	F	• Dérivation individuelle (liaison coffret comptage) jusqu'au local à alimenter



La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur. Photo compteur non contractuelle

Prévention :

Commentaires :
(Possibilité nacelle, accessibilité, autres...)

Puissance de raccordement	Version bordereau 2000-2016	Liaison réseau			Dérivation individuelle		Longueur Total	ΔU en %	Solution technique retenue :
		Liaison A1	Aérien	Liaison A					
12 kVA	AS1 - Branchement aéro-souterrain Type 1		8	6	Alu 35 mm²	25	39	1.90	X
12 kVA	Choix dans la liste				Alu 35 mm²			0.00	
Terrassement							Mètres T1	Mètres T2	Longueur Total
							5	0	5

POSITIONNEMENT TABLEAU INTERIEUR

Nom du client :	RABOTIN	N° d'affaire :	72582208
Adresse chantier :	8 RUE DE SAINT JOSEPH 85150	Commune :	Martinet

Nom et fonction de la personne au rdv :

Client

Date d'emménagement :


TRAVAUX : Sélectionner dans la liste

Type de voie (liaison réseau) :

Communale

A charge du client :	1	• Pose d'un fourreau aiguillé de 90 ou 75 mm, dans une tranchée de 80 cm de profondeur depuis l'emplacement prévu du coffret jusqu'à l'aplomb au mur intérieur dans une goulotte dédiée
	2	• Matérialisation de l'emplacement précis du coffret (selon photo ci-dessous)
	3	• Pose d'une Gaine Technique du Logement
		• Choix du fournisseur d'énergie pour la mise en service
		• Prévoir l'attestation de conformité de l'installation intérieure (Consuel)

A charge d'Enedis :	A	• Terrassement liaison publique + Câble Alu 4x35
	B	• Pose d'un coffret au sol en limite de propriété CIBE 805
	C	• Pose tableau de comptage sur Goulotte Technique Logement
	D	• A poser : Liaison réseau 1 câble T4x25Alu
	E	• Raccordement de la liaison au réseau jusqu'au coffret extérieur
	F	• Dérivation individuelle (liaison coffret comptage) jusqu'au local à alimenter

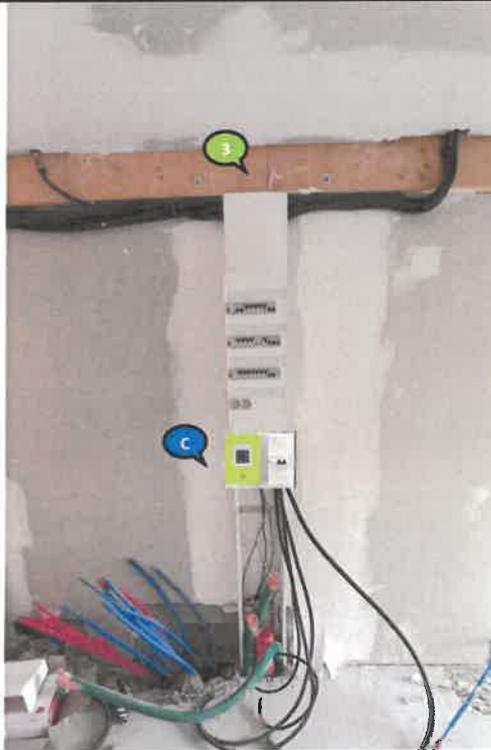

La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur. Photo compteur non contractuelle

Prévention :

Commentaires :
(Possibilité nacelle, accessibilité, autres...)

Puissance de raccordement	Version bordereau 2000-2016	Liaison réseau			Dérivation individuelle		Longueur Total	ΔU en %	Solution technique retenue :
		Liaison A1	Aérien	Liaison A	Alu 35 mm²	25			
12 kVA	AS1 - Branchement aéro-souterrain Type 1		8	6	Alu 35 mm²	25	39	1.90	X
12 kVA	Choix dans la liste				Alu 35 mm²			0.00	
							Mètres T1	Mètres T2	Longueur Total
Terrassement							5	0	5